


1) POSITIONS VOM REKULAPPEN IST VOM BETON FUNDAMENT GEMESSEN !!

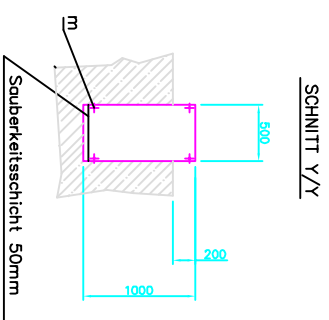

SCHNITT Y/Y

Sauberkeitsschicht 50mm

m KONSTRUKTIV 2xD12 UNTER OBEN
 BÖGEMÄTTLEN R131
 Betonfestigkeitsklasse B 25
 gemoes DIN 1045 Abschnitt 2.1.1
 Bewehrung gemoes DIN 488 Teil 1/DIN1045 Tab.6
 Betonstahl: BST 500 S (IV S)
 Werkstoff-Nr.: 1.0438
 Buegel: $\emptyset = 6\text{mm}$

Vorschlag—mit Statik bewahren

Zum Fundamentsplan
 Es muss gewaehrleistet sein, dass das Fundament gem. den
 baulichen Richtlinien Ausgetuehrt wird. Kleine Hoehenerunterschiede
 /im Bereich vor 1 cm/ innerhalb der Fundamente werden unsere
 Mountere vor Ort ausgleichen. Des weiteren muss gewaehrleistet
 sein, dass nach Aufstellung der Containereinlage durch geeignete
 Massnahmen, auf der gesamten Aufstellfloecher keine
 Regenwasseransammlungen entstehen koennen. Nur durch
 Erstellung der Fundamente, gem. unserem Fundamentsplan, wird
 eine ausreichende Entluftung der Bodenbereiche gewaehrleistet.